


発電・調達量(kWh)実績値

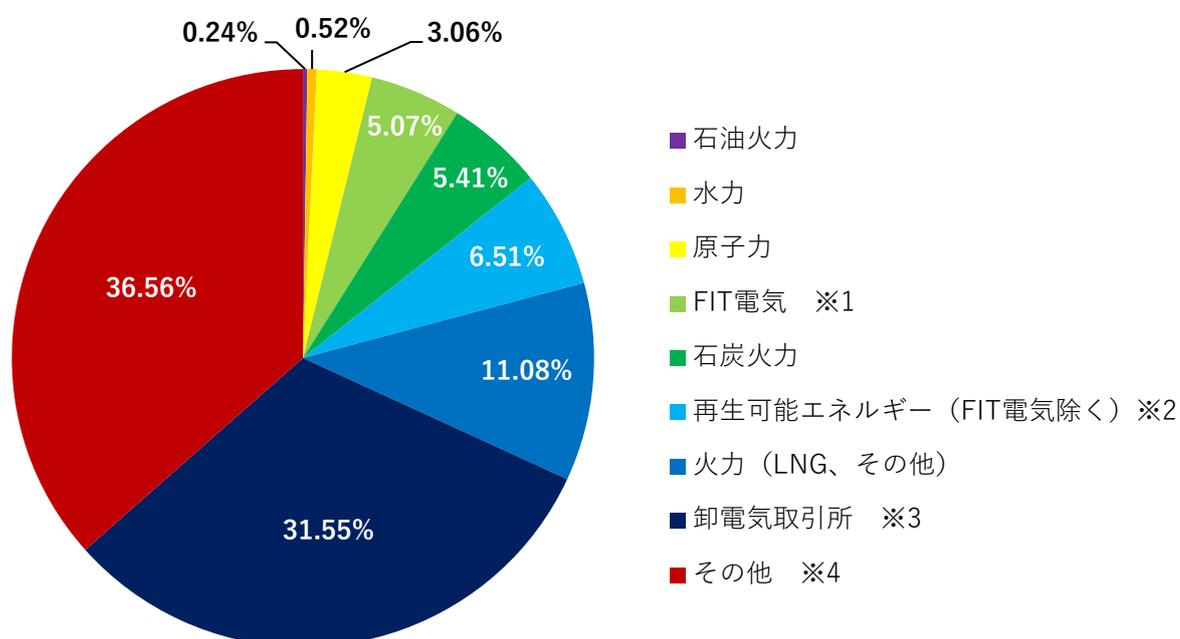

※1 当社がこの電気を調達する費用の一部は、当社のお客さま以外の方も含め、電気をご利用のすべての皆さまから集めた賦課金により賄われており、この電気のCO2排出量については、火力発電なども含めた全国平均の電気のCO2排出量を持った電気として扱われます。

※2 「太陽光、風力、水力(3万kW未満)、バイオマス、地熱」の内、FIT電気を除きます。

※3 この電気には、水力、火力、原子力、FIT電気、再生可能エネルギーなどが含まれます。

※4 他社から調達している電気の一部で発電所が特定できないものについては、「その他」の取扱いとしています。

注1)他社から調達した電気については以下の方法により電源構成を仕分けしています。調達した電気の発電所が特定できるものについては、該当発電所の発電方法によります。調達した電気の発電所が特定できないものについては、調達元企業の電源構成に基づき仕分けしています。

注2)端数処理(四捨五入)の関係上、構成比の積み上げは100%にならないことがあります。

注3)経済産業省の「電力の小売営業に関する指針(平成28年1月制定, 同年7月改訂)」に基づき、算定・公表しています。

福井電力株式会社のCO2排出係数(調整後排出係数) 《令和6年度実績》

0.611kg-CO2/kWh

※1 地球温暖化対策の推進に関する法律(以下、温対法)等に基づき国が定めた

「電気事業者ごとの実排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表について」により算定しています。

※2 温対法に基づき、固定価格買取制度に係る調整を反映した値です。なお、これらを反映する前の調整前の値は

0.445kg-CO2/kWhとなっています。(調整前, 調整後の排出係数については正式には国から公表されます。)